



E (1:10)





Pulsantiera esterna di chiamata al piano
External pushbutton panel

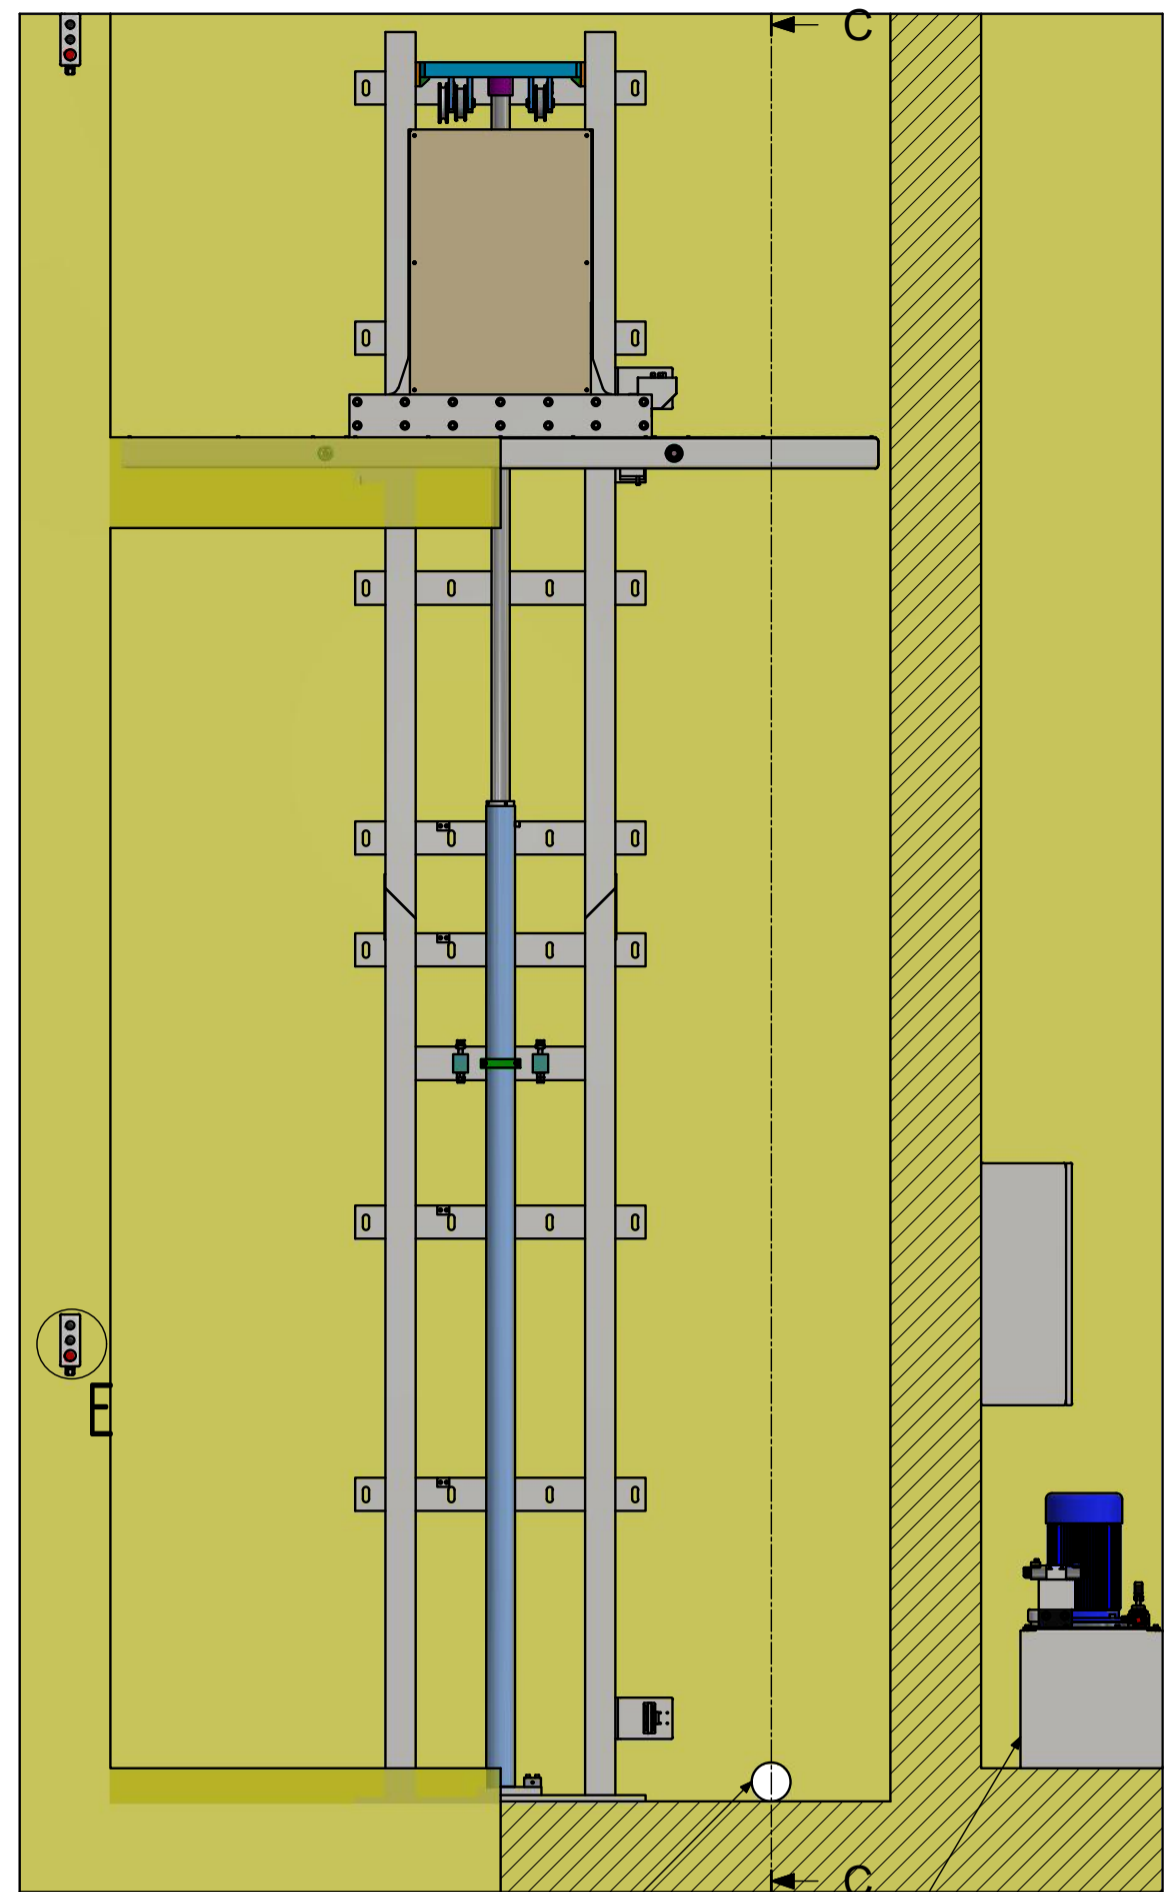

Foro $\varnothing 130$ passaggio tubi/cavi
Hole $\varnothing 130$ for passage of pipes/cables

Centralina idraulica/Hydraulic unit

Quadro elettrico
Electric control panel

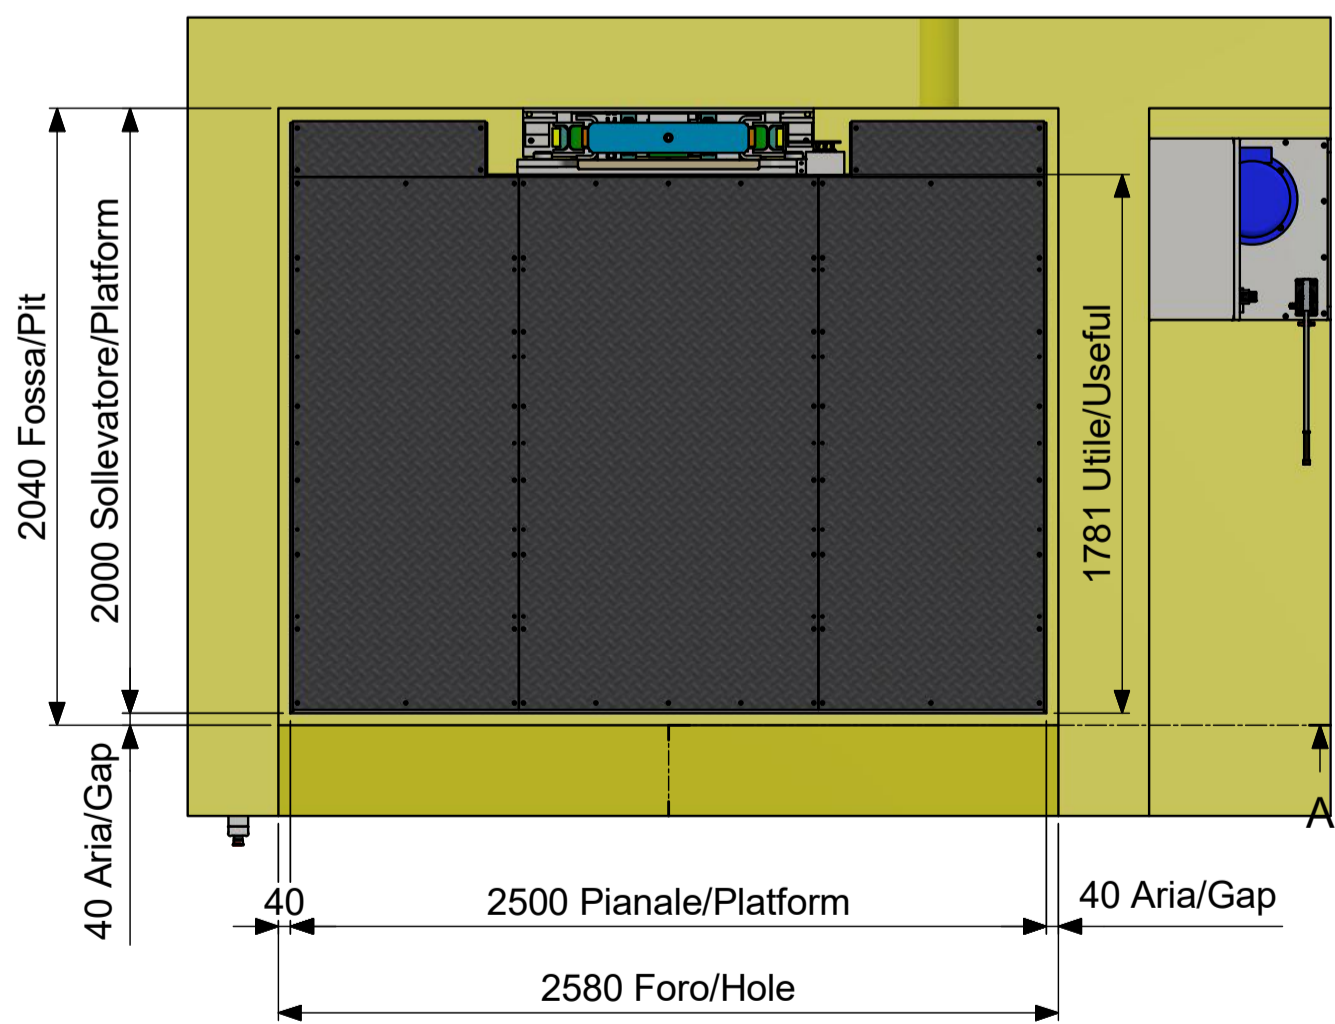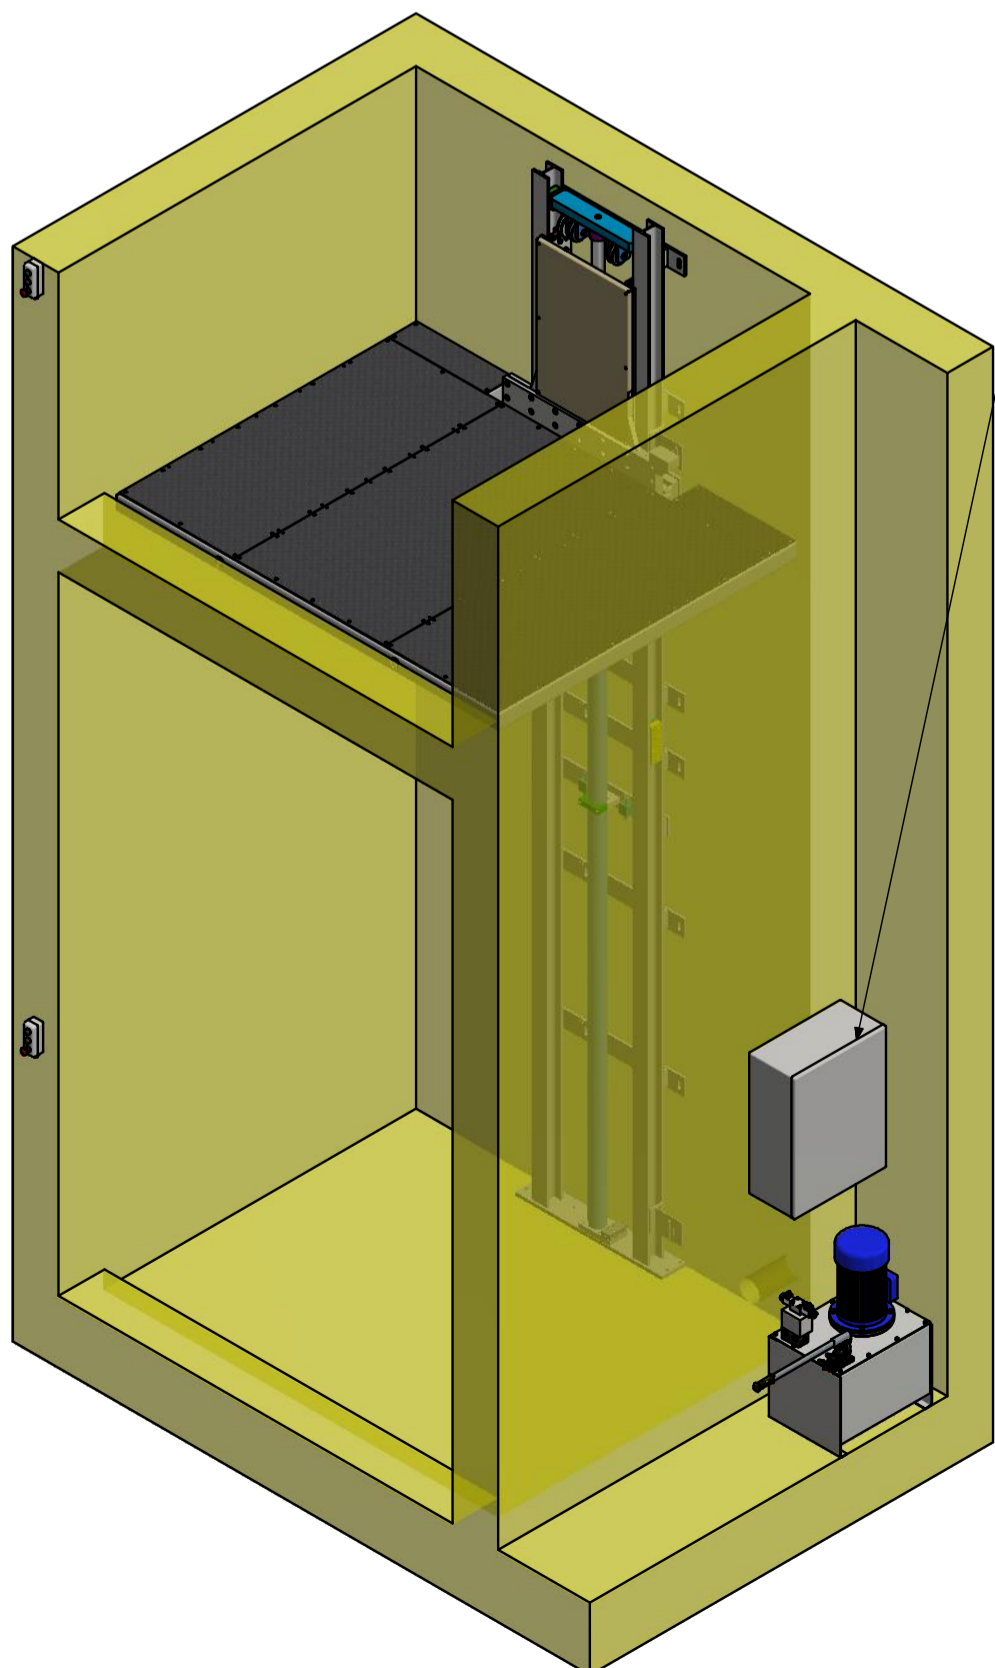

Da definire posizionamento centralina idraulica e pulsantiera
Position of hydraulic unit pushbutton to be defined

A	03/12/2012	G.F.			Prima emissione
Rev.	Date	Disegnatore	Verif.	Approvato	Descrizione rev.
		Designer	Checked	Approved	Rev. description
Dove non quotato smussare 0,5x45°					Lavorazione Working
UNI EN 22768-2:1996					n° Commessa n° Order
Grado precisione K					Tratt. Termico/Superf. Heat-treatment/Surface
-refinità- -planarità-					Quantità da Costruire Quantity to build
fino a 10 ± 0,05					Progetto Project
>10 a 30 ± 0,10					Gruppo Group
>30 a 100 ± 0,20					Descrizione Designation
>100 a 300 ± 0,40					
>300 a 1000 ± 0,60					
>1000 a 3000 ± 0,80					
0 10 20					Disegno Drawing
A TERMINI DI LEGGE E' VIETATO RIPRODURRE O COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO DEL PRESENTE DISEGNO					110-01-0
J:\Progetti\Hold\Lay Out\Lay Out LinearLift 5-10\110-01-0.iam					

